


## Veiligheidsafstanden voor bovengrondse propaantanks

Dit zijn de in acht te nemen minimumafstanden voor een bovengrondse tank van maximum 3.000 liter.

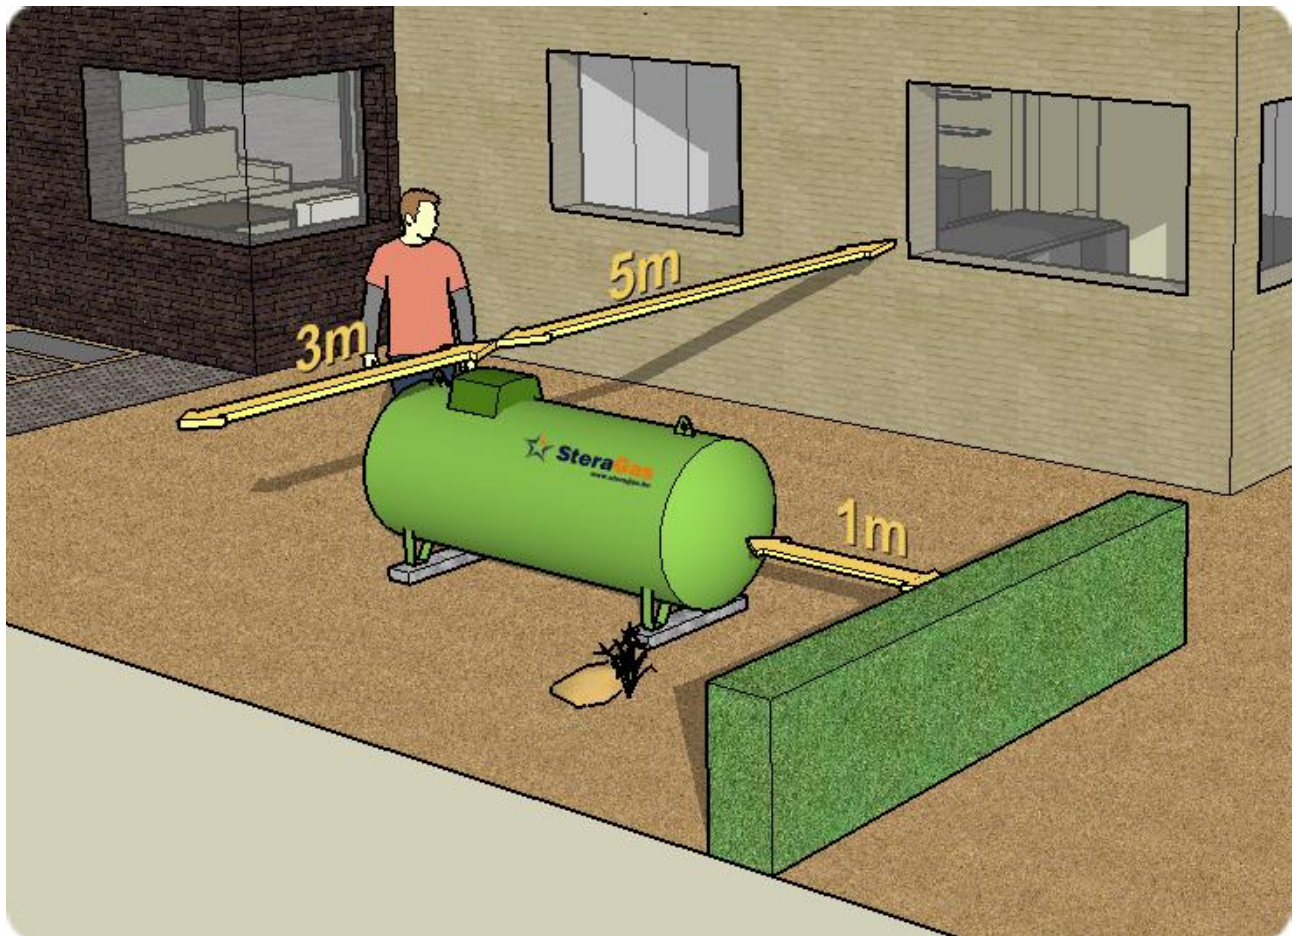

### **5 meter** vanaf de vulmond en de veiligheidsklep van de tank

- tot elke opening zoals ramen of deuren in een gesloten ruimte waar geen open vuurverbod geldt. De afstand van 5 meter moet in horizontale projectie worden overwogen.

### **3 meter** vanaf de kijkopening


- tot elk aangrenzend perceel of openbare weg,
- tot elk brandbaar materiaal,
- tot een gewoon riooldeksel,
- tot elke elektrische installatie.

### **1 meter** vanaf de tankwand

- tot een afschermende muur met minimale hoogte van anderhalve meter,
- tot een haag of ander levend hout. Harshout zoals bv. dennen en sparren moeten op 3 meter staan.

## Veiligheidsafstanden voor ondergrondse propaantanks

Dit zijn de in acht te nemen minimumafstanden voor een ondergrondse tank van maximum 3.000 liter.

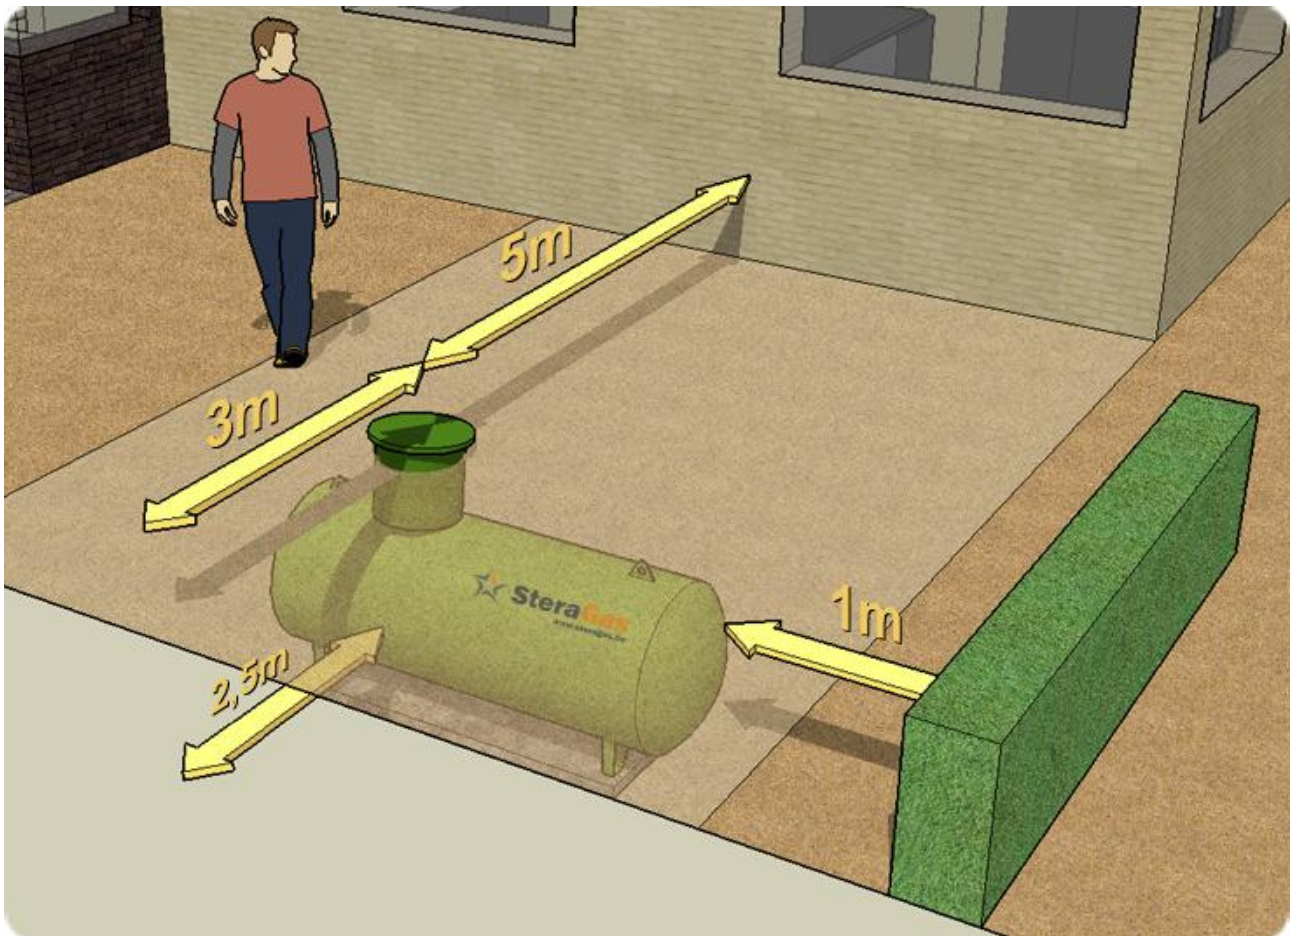

### 5 meter vanaf de kijkopening

- tot elke opening zoals ramen of deuren in een gesloten ruimte waar geen open vuurverbod geldt. De afstand van 5 meter moet in horizontale projectie worden overwogen.

### 3 meter vanaf de kijkopening

- tot elk aangrenzend perceel of openbare weg,
- tot elk brandbaar materiaal,
- tot een gewoon riooldeksel,
- tot elke elektrische installatie.

### 2,5 meter vanaf de tankwand

- tot elk aangrenzend perceel of openbare weg,
- tot elk brandbaar materiaal,
- tot een gewoon riooldeksel,
- tot elke elektrische installatie.

### 1 meter vanaf de tankwand

- tot een afschermende muur met minimale hoogte van anderhalve meter, doch echter geen muren toegestaan voor beperking afstanden tot openbare weg of naburige eigendommen,
- tot een haag of ander levend hout. Harshout zoals bv. dennen en sparren moeten op 3 meter staan.